


# Schemat IT

Typ przewodu  
wg. wytycznych operatora

SZAFA RACK  
Piwnica  
Szafa Rack stojąca HD42U 19" 800x800

-Zespół wentylatorów 4W - 4 wentylatory

-Wyposażenie szafy w sprzęt aktywny  
w zakresie opracowania

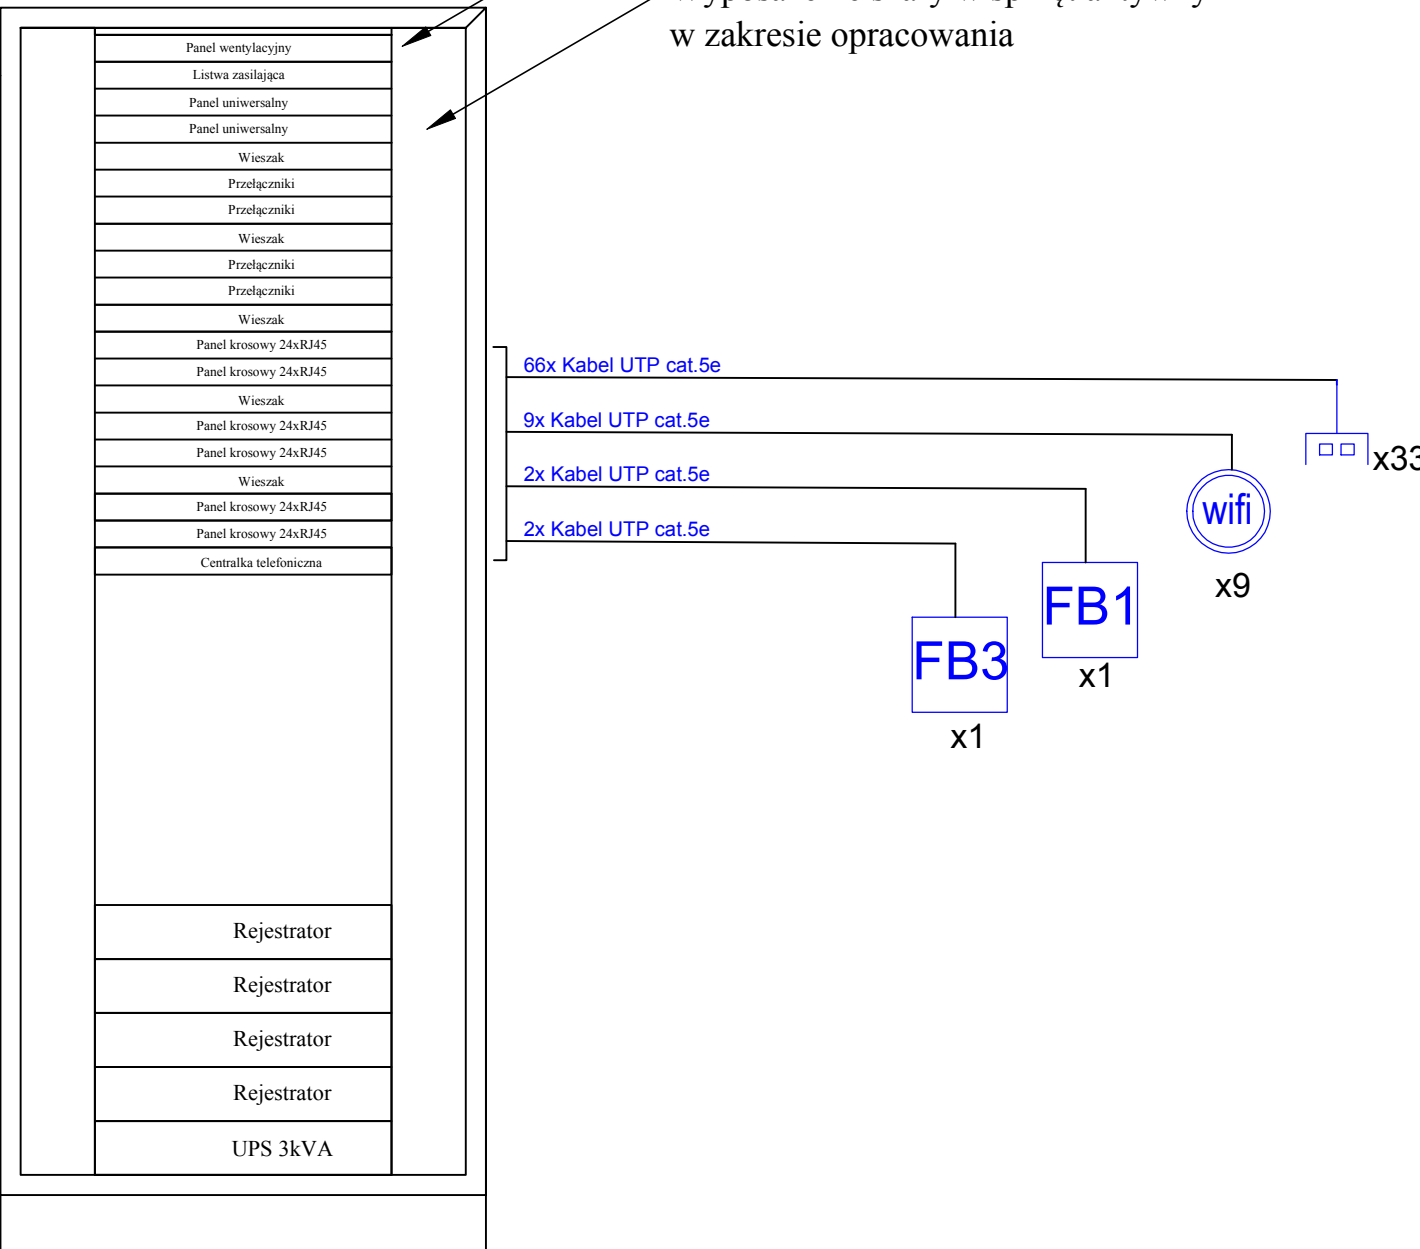

Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilości i rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy uzgodnić na etapie montażu.

DATA	REWIZJA	ZAKRES ZMIAN :
Adres obiektu		
<p><b>Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne</b></p>		
<p>Investor</p> <p>Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy</p>		
<p>Projekt elektryczny</p> <div>  <div> <p><b>ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.</b> ul. Główna 7, 18-100 Łapy Tel. +48 85 715 40 62</p> </div> </div>		
<p>Tytuł rysunku</p> <p>Schemat Szafy RACK</p>		
<p>Etap inwestycji</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>		
<p>Branża</p> <p><b>TELETECHNICZNA</b></p>	<p>Data</p> <p><b>31.05.2016</b></p>	<p>Skala</p> <p><b>-</b></p>
<p>Projektant</p> <p><b>mgr inż. Mariusz Klewinowski</b></p>	<p>Podpis</p>	
<p>Nr uprawnień</p> <p><b>PDL/0146/POOE/12</b></p>		
<p>Sprawdzający</p> <p><b>mgr inż. Adam Sawicki</b></p>	<p>Podpis</p>	
<p>Nr uprawnień</p> <p><b>PDL/0097/PWOE/15</b></p>		
<p>Opracował(a):</p> <p><b>mgr inż. Krzysztof Klewinowski</b></p>	<p>Podpis</p>	
<p>Numer rysunku</p> <p><b>TL S01</b></p>	<p>Rewizja</p> <p><b>00</b></p>	