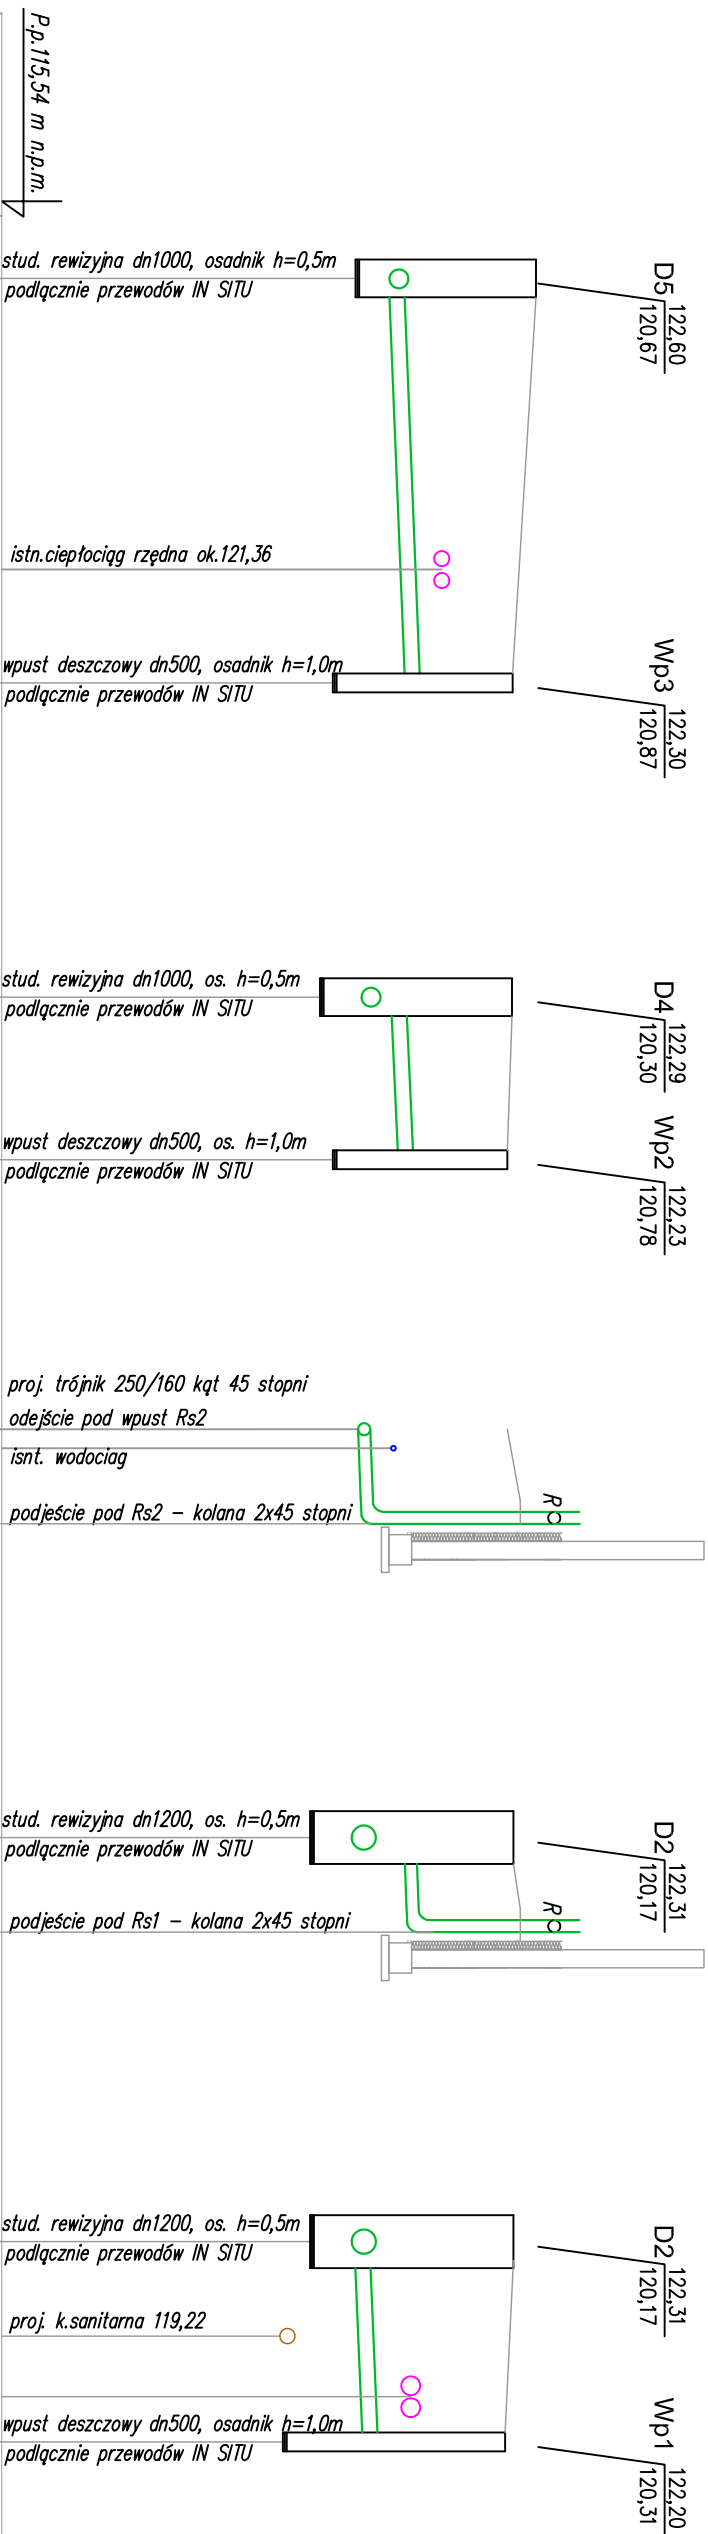
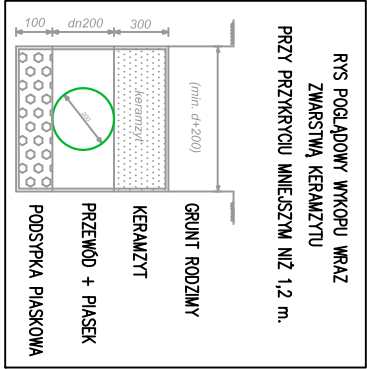
[illegible][illegible]

UWAGA:

– rzędnę pokryw i wpuścić do projektowanych rzędnych terenu w projekcie drogowym – przed rozpoczęciem robót montażowych i kładzącej, należy wykonać wykopy okrywkowe w miejscach kolizji istniejących instalacji podziemnych w celu skorygowania rzędnych

Projekt budowlany – Budynki Wyższej Szkoły Politechnicznej w Łodziach na potrzeby kulturowo-edukacyjne – Instytutu Sztuki	
Nr. rys.	Przebieg rys.
S-08	Profil instalacji kanalizacji deszczowej II
Wykonanie	mgr inż. Barbara Sowa nr upraw/MW/013/P005/13
Wykonanie	mgr inż. Karolina Dobrowolska nr upraw/MW/0123/P005/13
Wykonanie	projektant