


BASEN PŁYWACKI
T=28-30°C

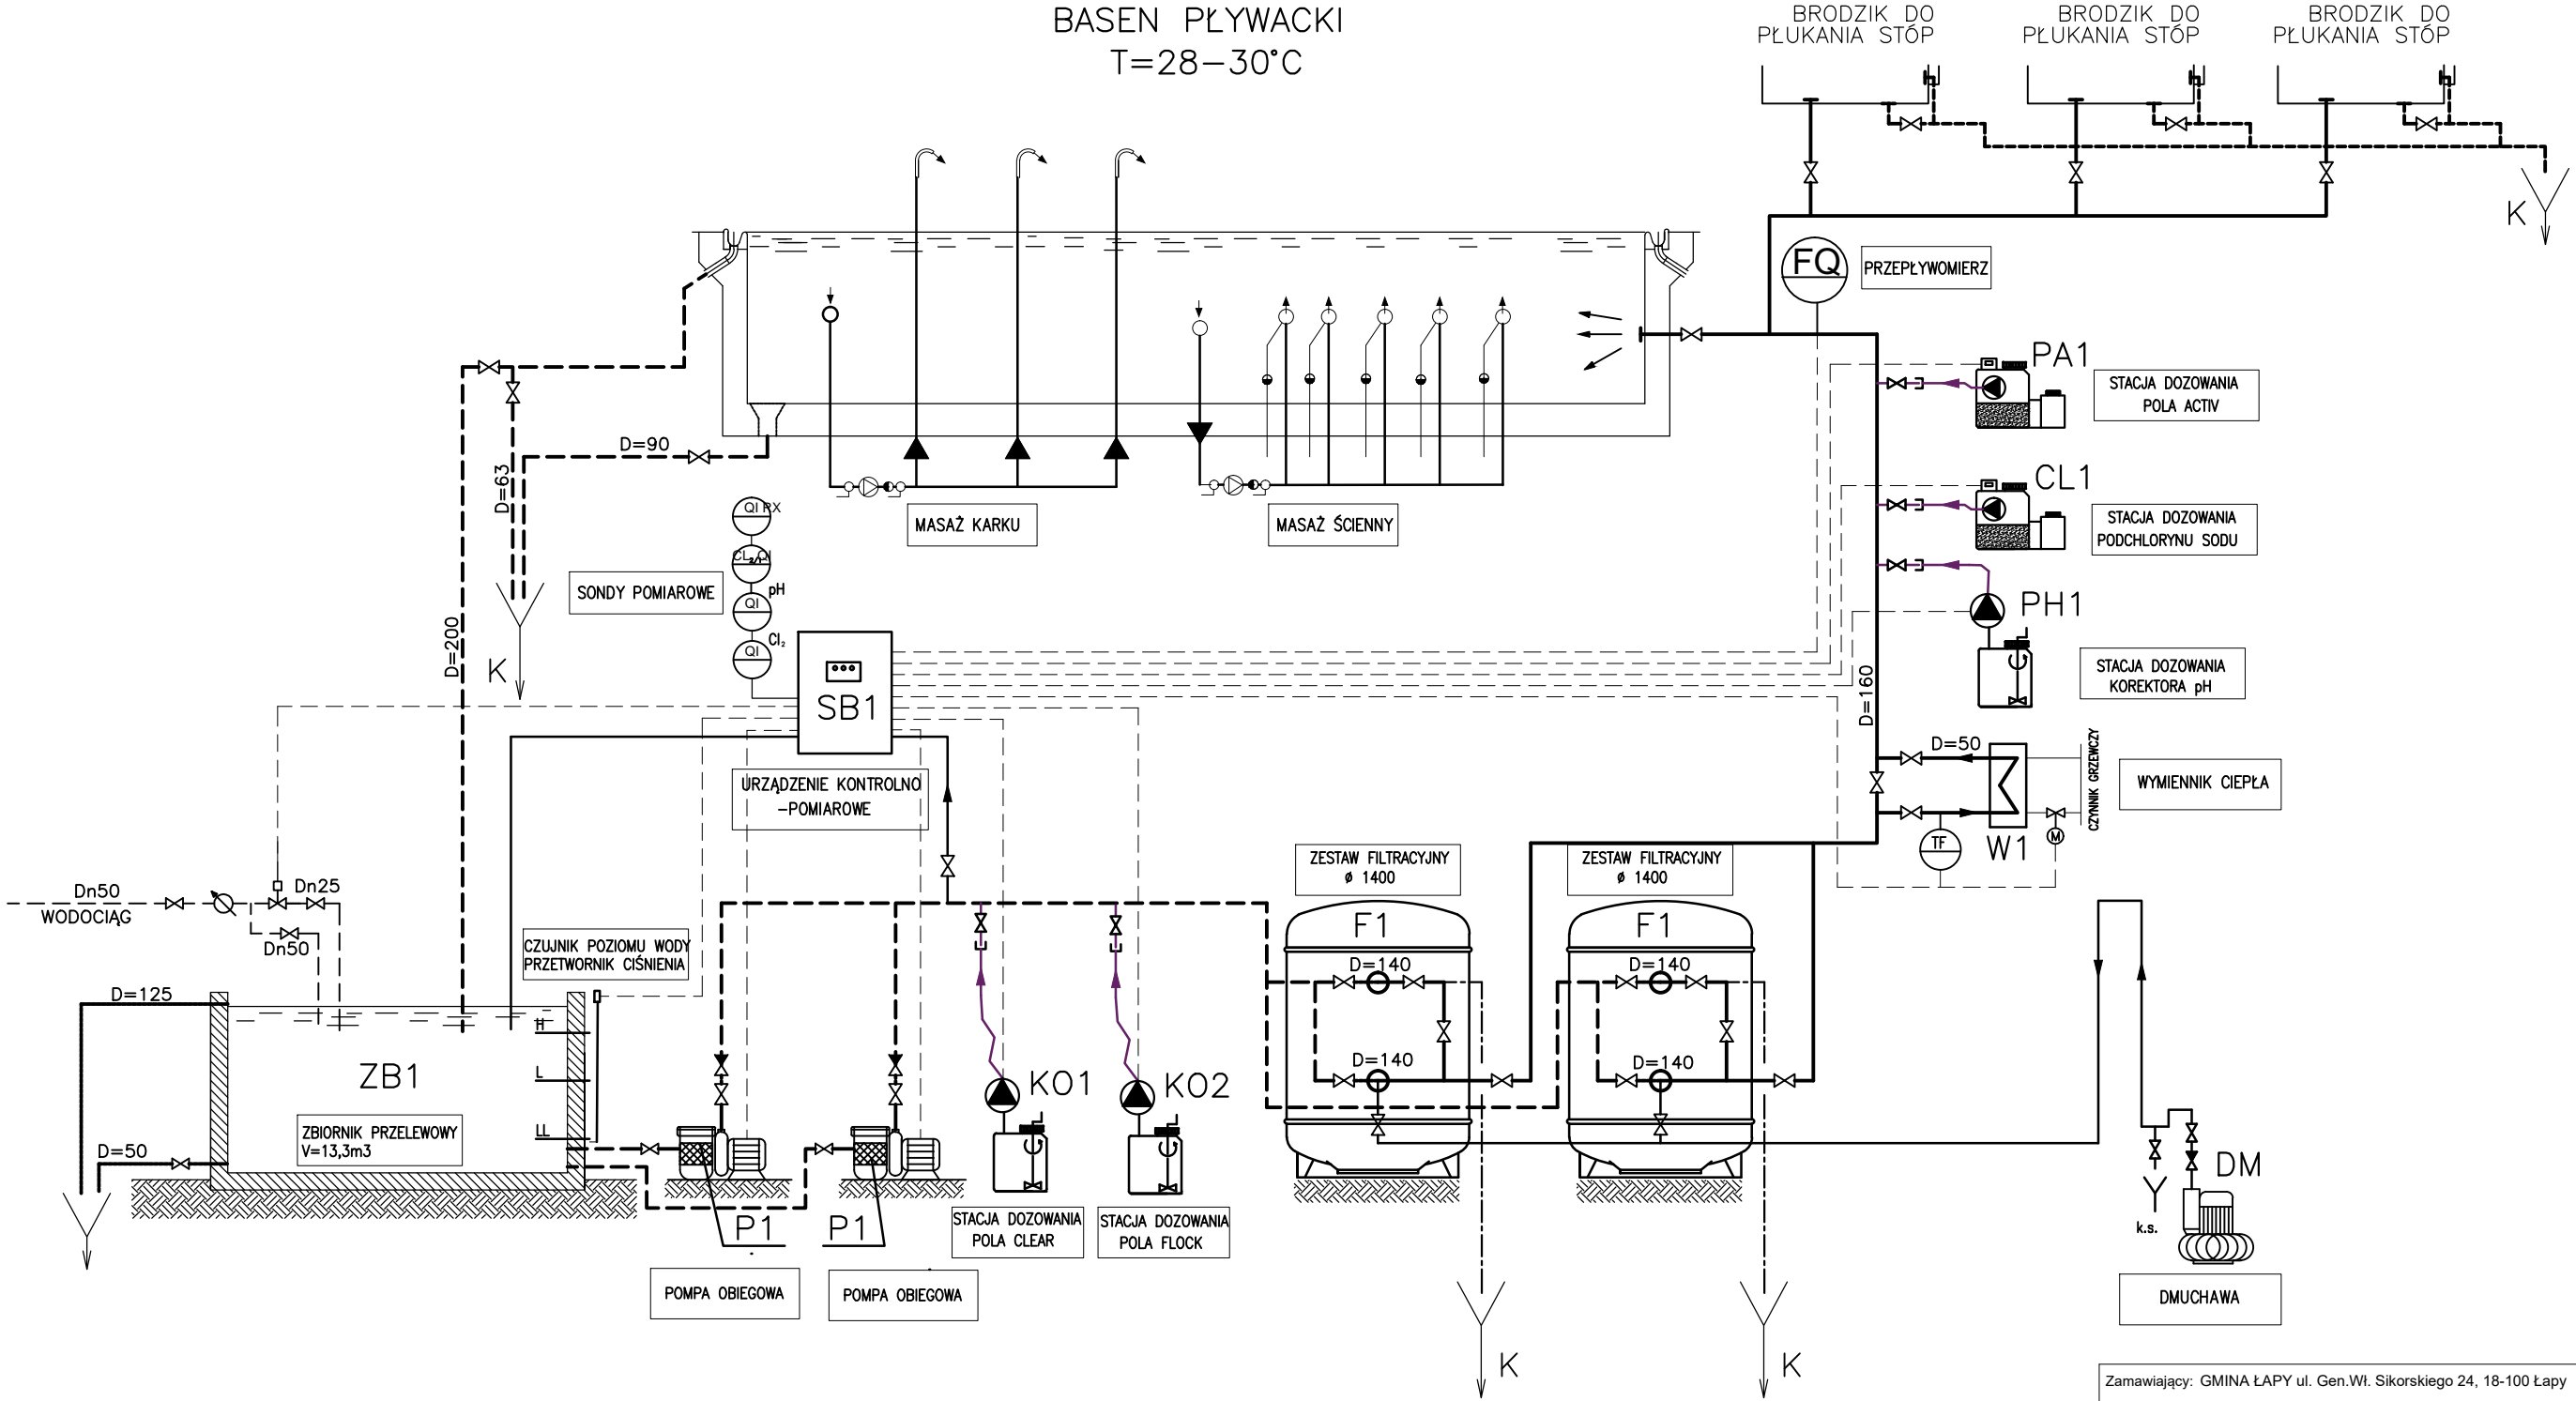

Zamawiający: GMINA ŁAPY ul. Gen.Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Jednostka projektowa: **inwestprojekt B**
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp.z o.o.

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PŁYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Matejki 19 18-100 Łapy
Data: 23.05.2017r.
Umowa: 38/2017

Nazwa rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ - BASEN PŁYWACKI
T-2

Branża: SANITARNA
skala -

Projektant: mgr inż. Krzysztof Paszko PDL/0043/PWOS/04 w spec.inst.sanitarnych
Sprawdzający: mgr inż. Renata Kupińska BL/193/01 w spec.inst.sanitarnych