




Klatka schodowa I

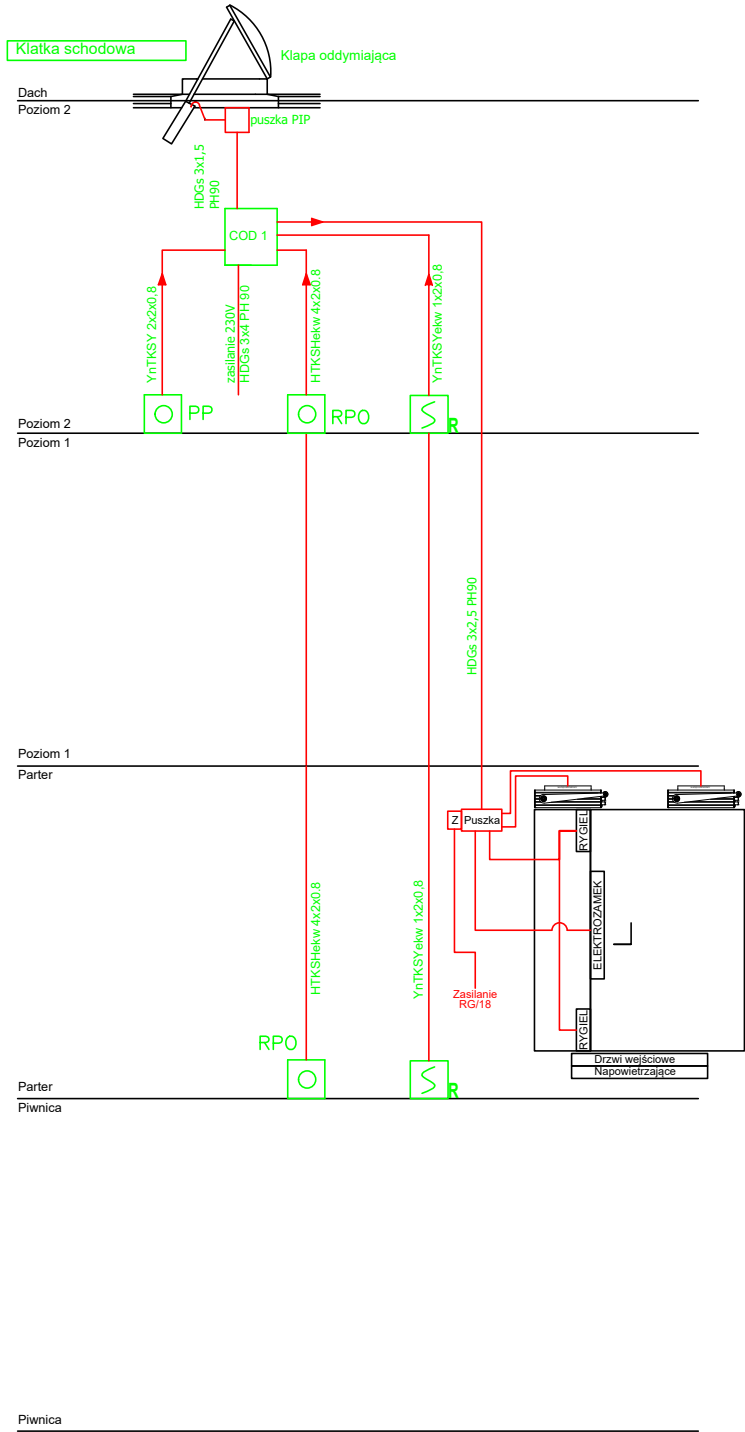

Klatka schodowa II

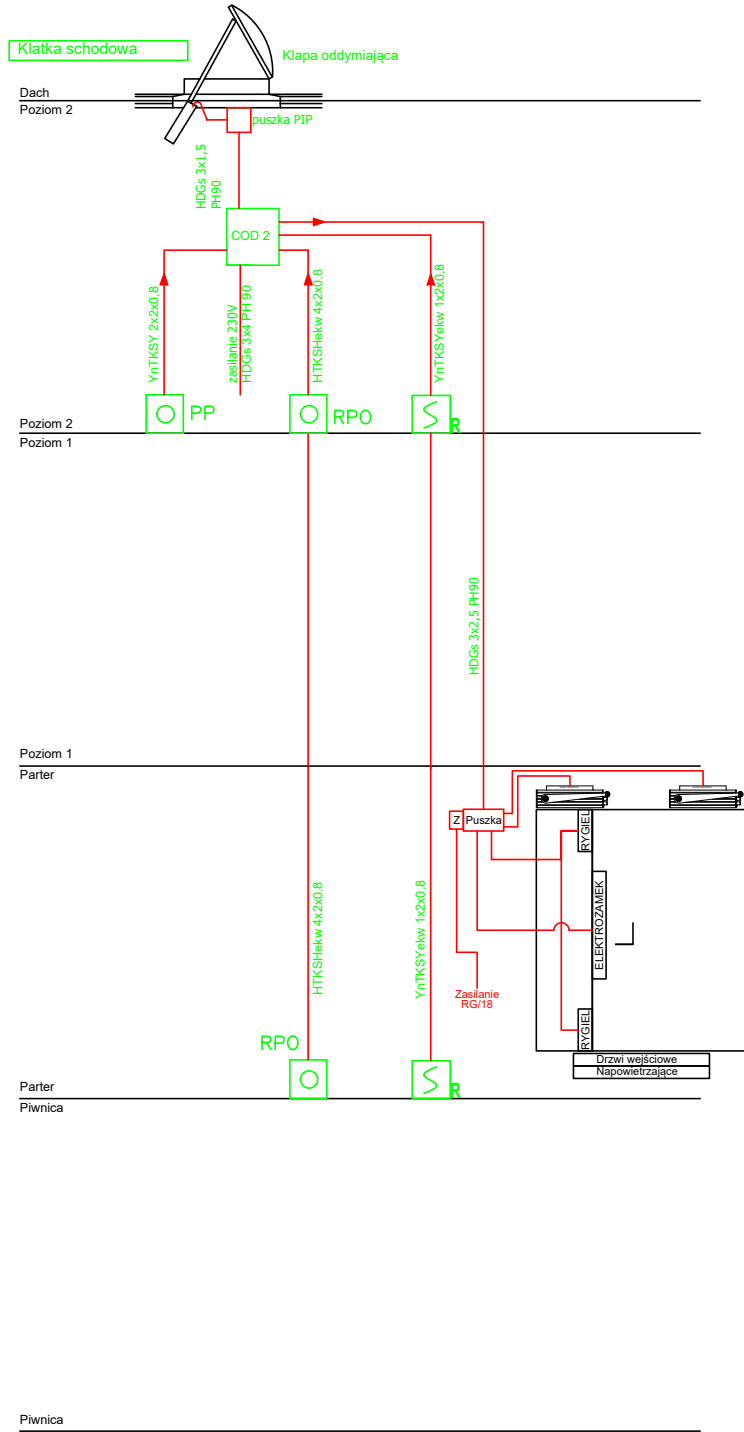

Klatka schodowa III

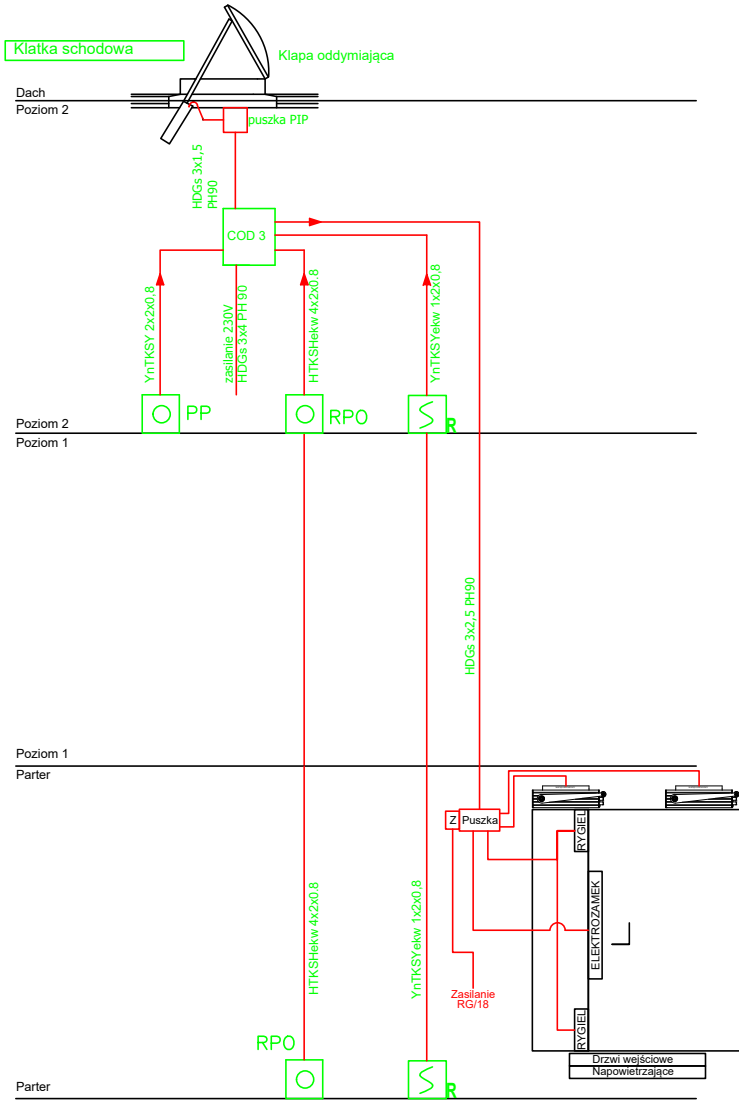

LEGENDA

Lp.	Blok	Nazwa
1.	COD	Centrala oddymiania 16A
2.	□	Przycik oddymiania
3.	□PP	Przycisk przewietrzania
4.	□R	Czujka optyczna dymu

W puszcze łączeniowej zainstalować moduł zamykania sekwencyjnego do napędów oraz przełącznik odłączający – dla ryglów i elektroarmki. Zasilanie ryglów i elektroarmki poprzez zasilacz

Na dzień 27.06.2019 z instalacji oddymiania został wykonany:
- częściowy montaż przewodowania.

Nie wykonano(nie dostarczono):
- montażu i podłączenia central oddymiania;
- montażu i podłączenia urządzeń: przycisków, czujek, kłapy dymowej;

Kompletna instalacja oddymiania jest przedmiotem I etapu.

DATA	REWIZJA	ZAKRES ZMIAN :
------	---------	----------------

Adres obiektu

Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne

Inwestor

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Projekt elektryczny

 **ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.**
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł rysunku

Schemat oddymiania

Etap inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża TELETECHNICZNA	Data 27.06.2019	Skala -
Projektant mgr inż. Mariusz Klewinowski	Podpis	
Nr uprawnień PDL/0146/POOE/12		
Sprawdzający mgr inż. Adam Sawicki	Podpis	
Nr uprawnień PDL/0097/PWOE/15		
Opracował(a): mgr inż. Krzysztof Klewinowski	Podpis	
Zakres robót do wykonania opracował: mgr inż. Krzysztof Klewinowski		
Numer rysunku TL_S03	Rewizja	00