



Na dzień 27.06.2019 w pomieszczeniu węzła ciepłego został wykonany tylko częściowy montaż okablowania do oświetlenia i gniazd wtykowych. Pozostała instalacja nie została wykonana.

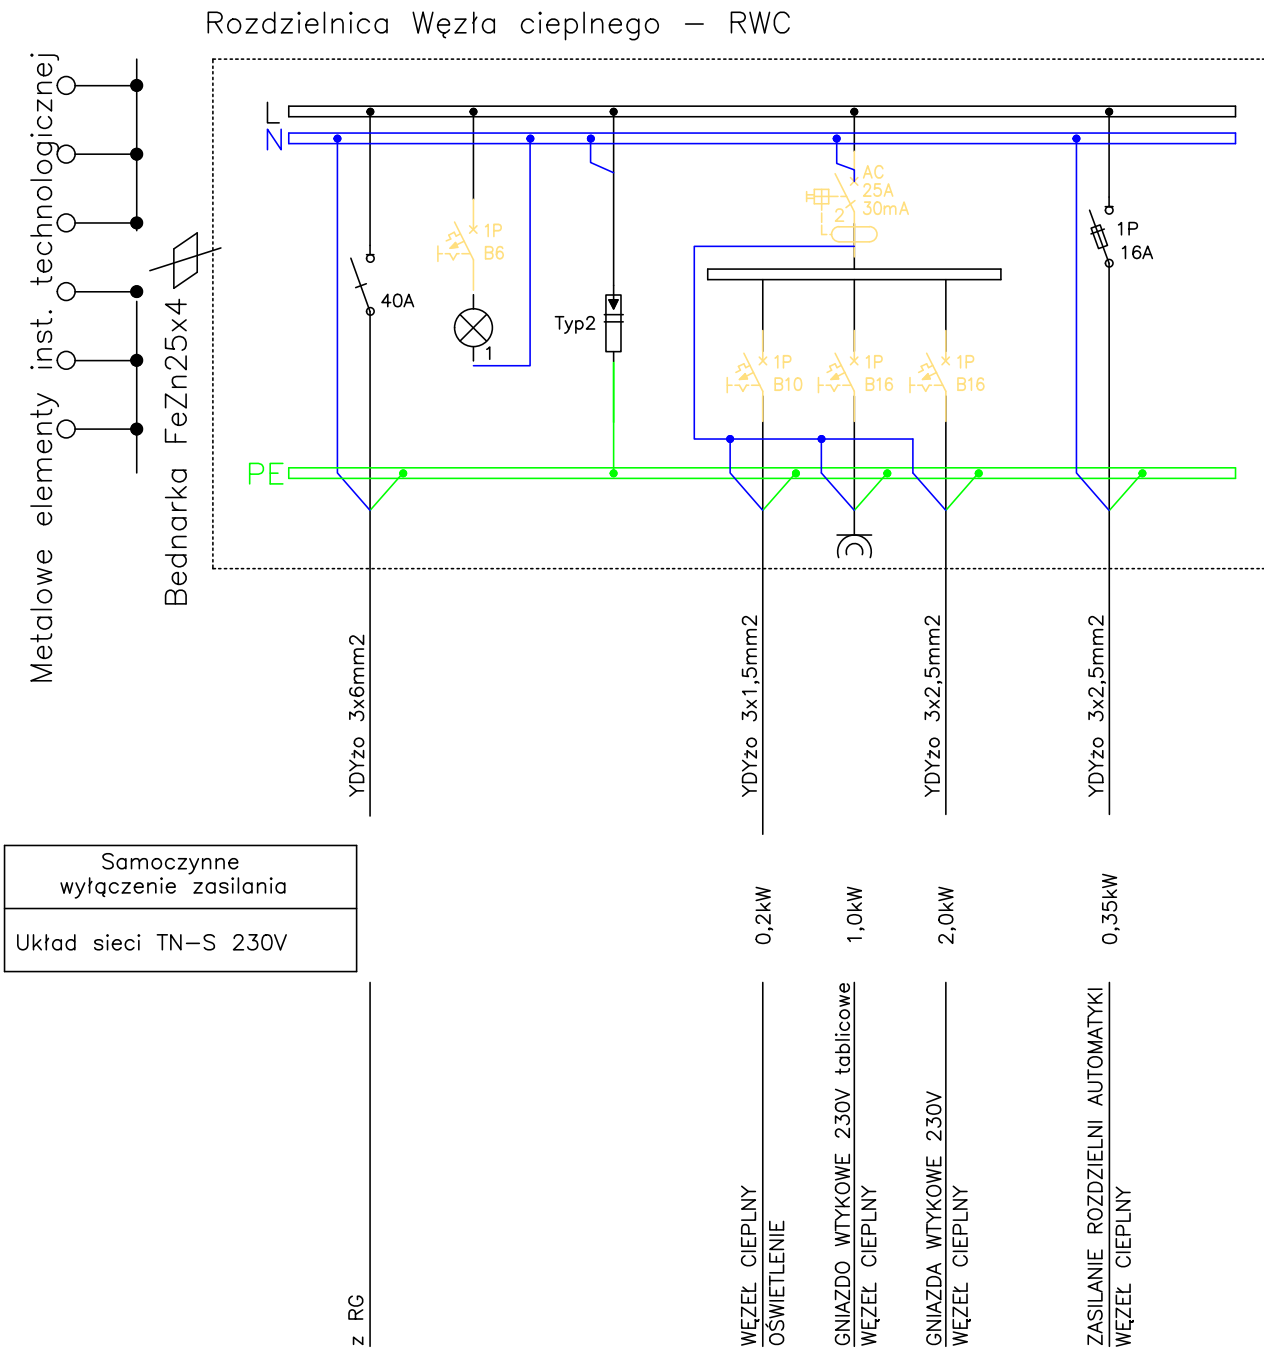

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA IP65  
DRZWICZKI PRZEZROCZYSTE  
RN–65, 2x18, IP65 432x448x161

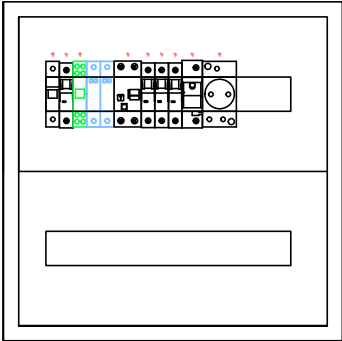

Na etapie wykonawstwa sposób zasilania urządzeń, czujników, pomp, siłowników, typ regulatora oraz sposób podłączenia regulatora skoordynować z branżą sanitarną

Zakres robót do wykonania opracował:  
mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DOM KULTURY  
UL. GŁÓWNA 8 ŁAPY