
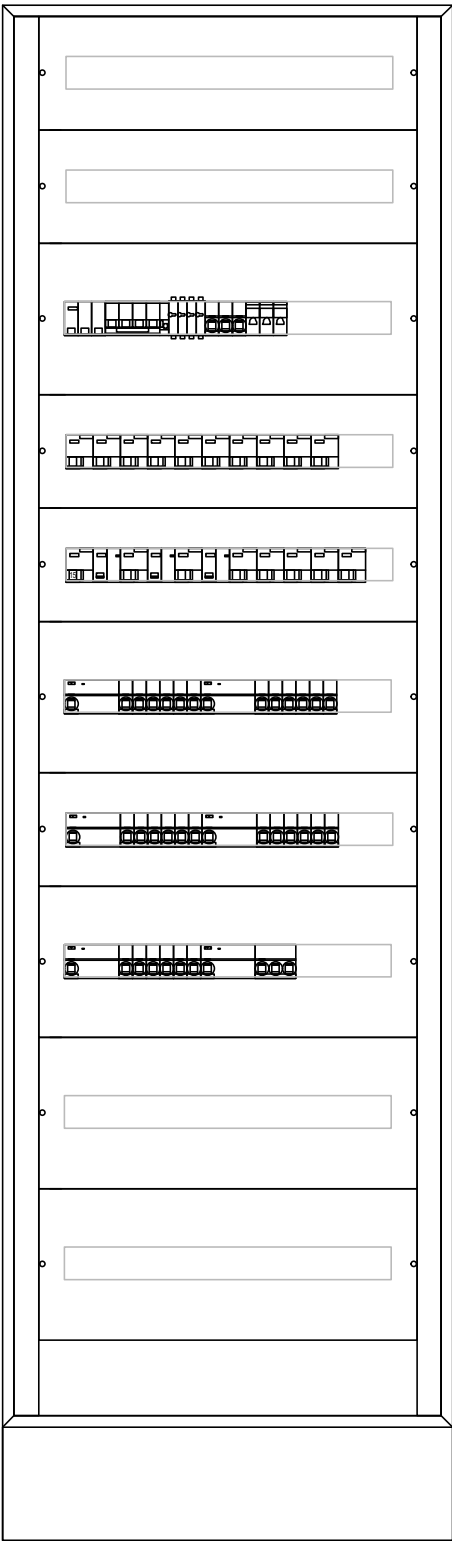


Na dzień 27.06.2019 nie został wykonany montaż i podłączenie rozdzielnicy R2. Rozdzielnica R1 jest elementem I etapu inwestycji. Wykonano częściowy montaż przewodowania. Nie wykonano zasilania rozdzielnicy.

Rozdzielnica stojąca
głębokość 200mm IP30

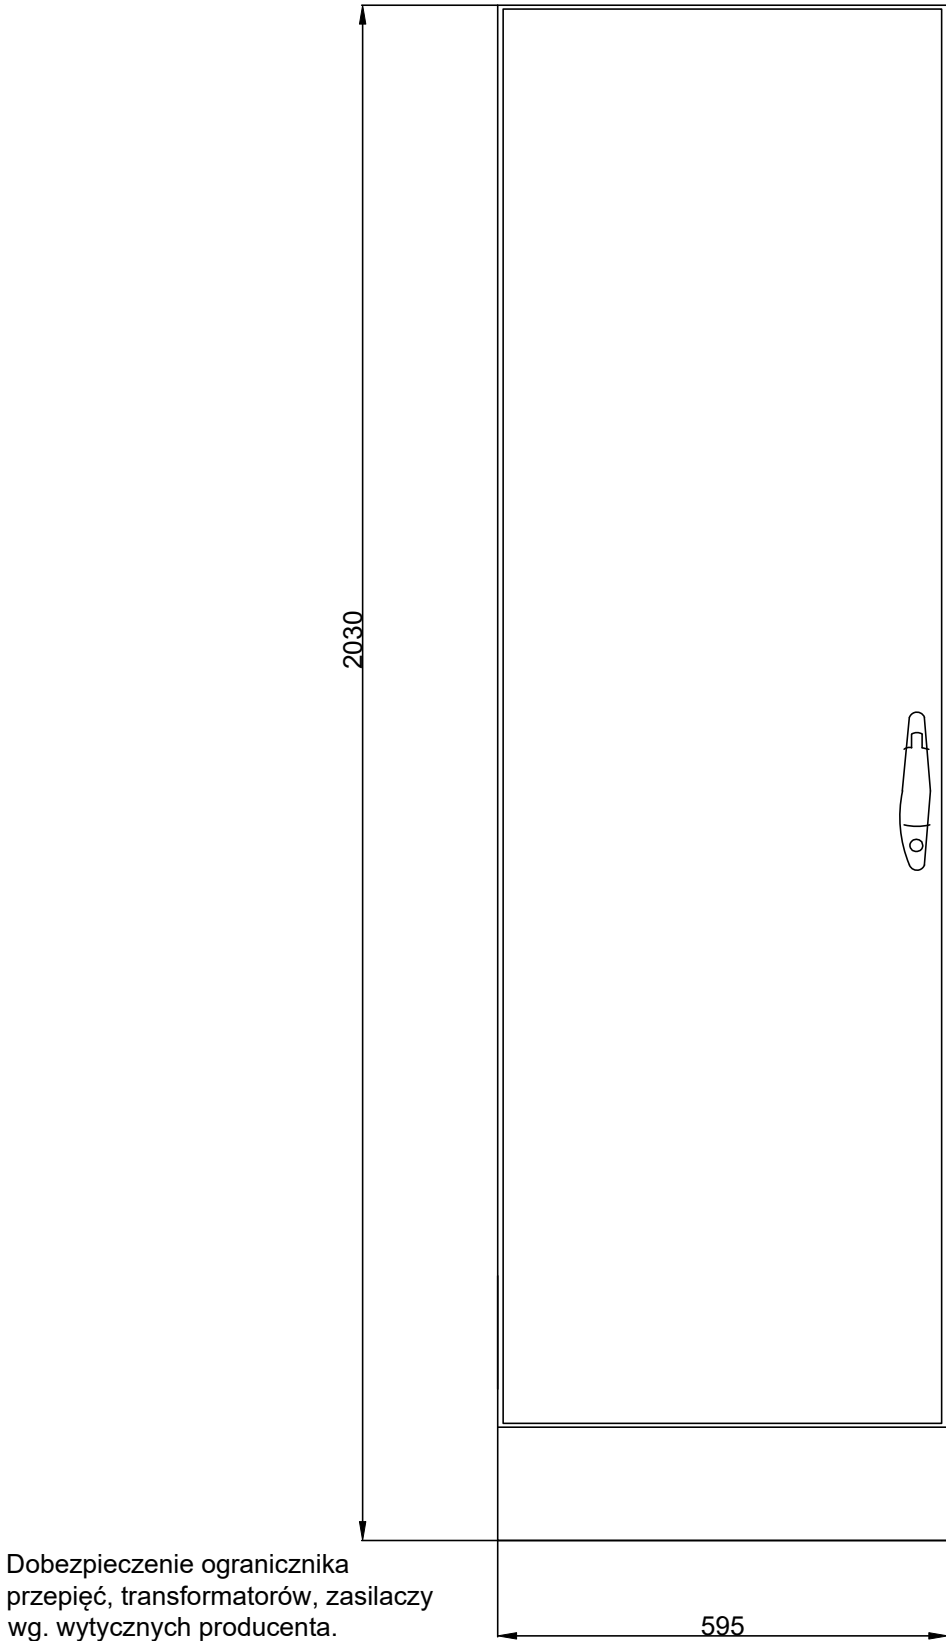

Zakres robót do wykonania
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DOM KULTURY
UL. GŁÓWNA 8 ŁAPY