


## Rozdzielnica RK

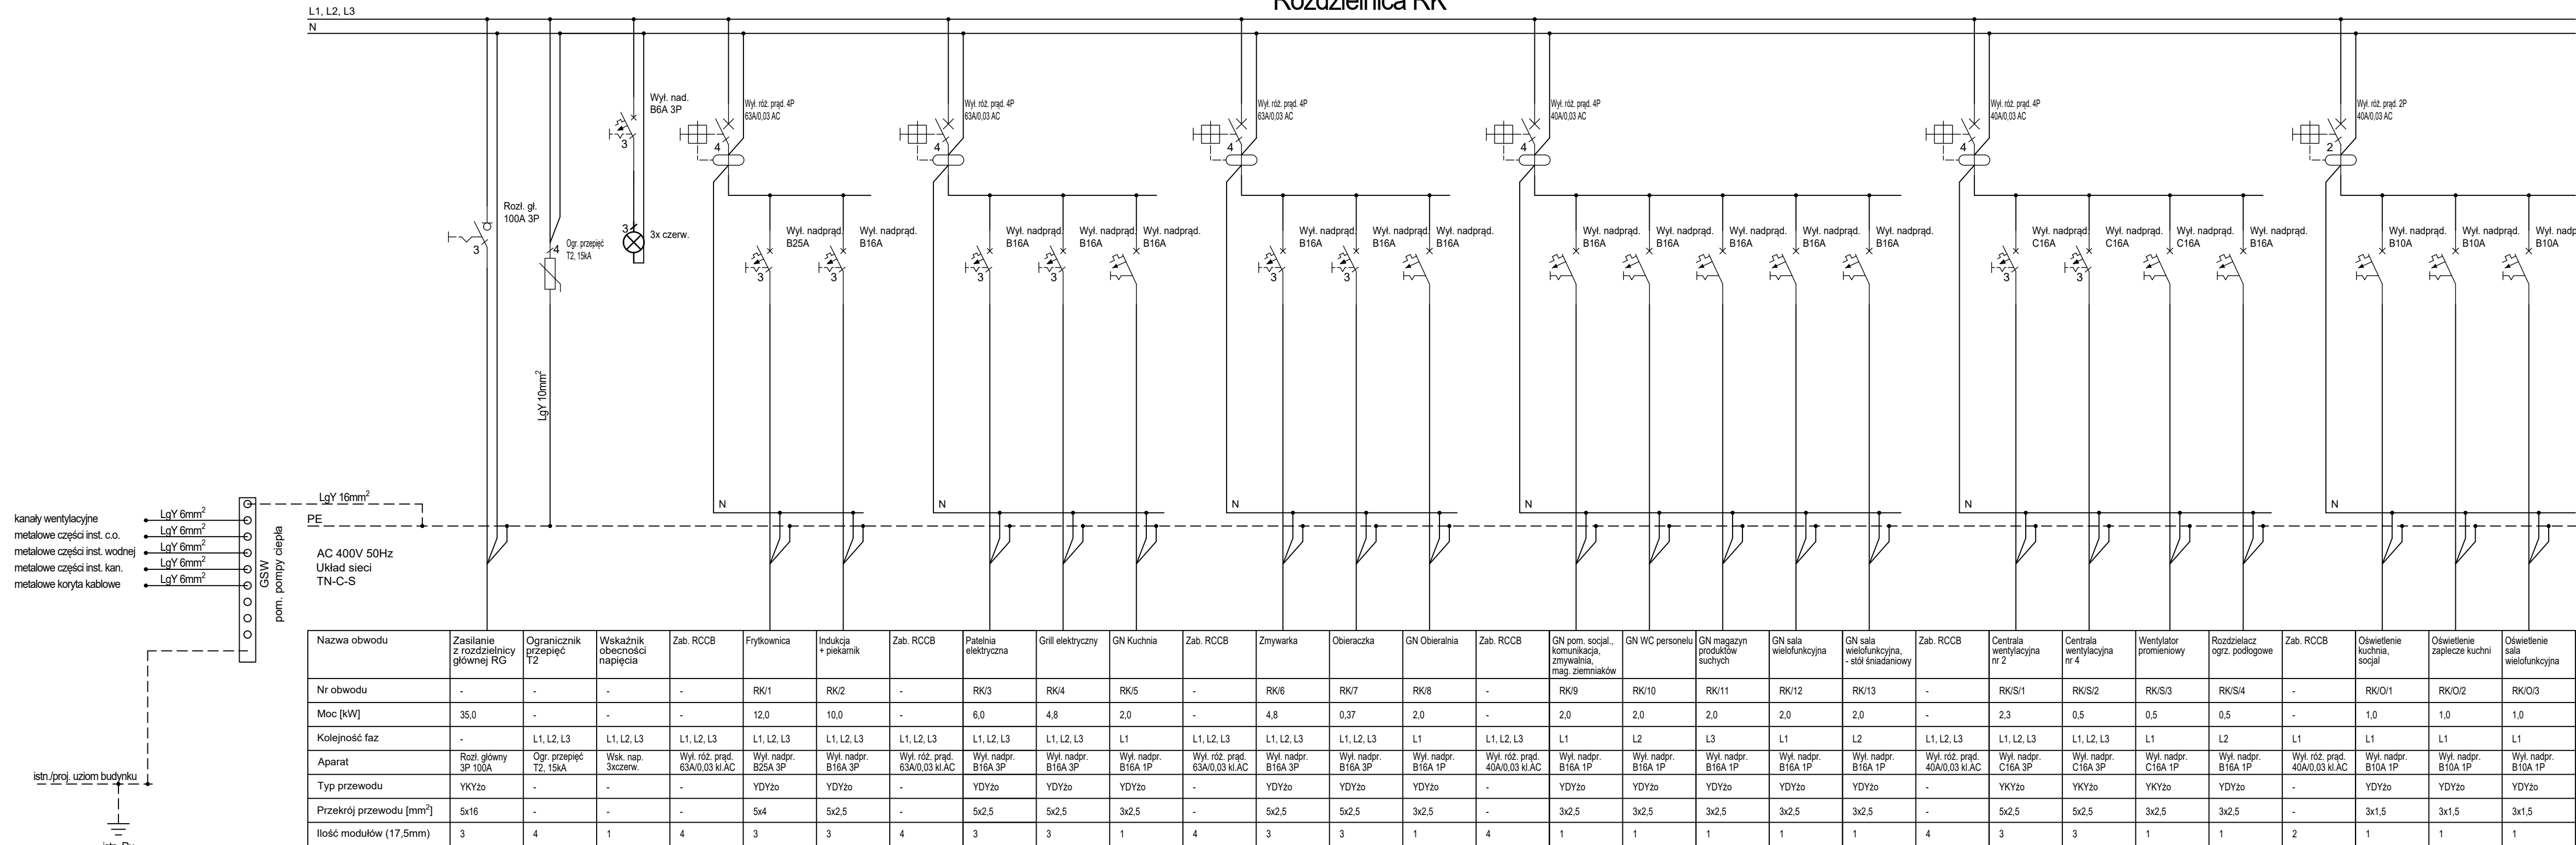


Układ sieci  
TN-C-S

Ochrona przeciwporażeniowa  
zapewniona przez samoczynne  
wyłączenie zasilania

Uwaga:

1. Rozdzielnicze wykonano jako podtyinkowe w stopniu ochrony IP 3x.
2. W rozdzielnicach należy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
3. Rozdzielnicze wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikat znaku budowlanego "B" lub deklaracje zgodności, aprobaty techn. na znak CE.
4. Ostateczne położenie rozdzielnic, gniazd oraz wypustów oświetleniowych należy ustalić na etapie wykonawstwa.
5. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót Elektrycznych powinien porozumieć się z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urządzeń. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien być zgodny z DTR urządzeń. Montaż i uruchomienie urządzeń do wybranych przez Inwestora technologii, należy zlecić profesjonalnym firmom z wymaganymi do montażu urządzeń uprawnieniami.

## Widok rozdzielnic RK

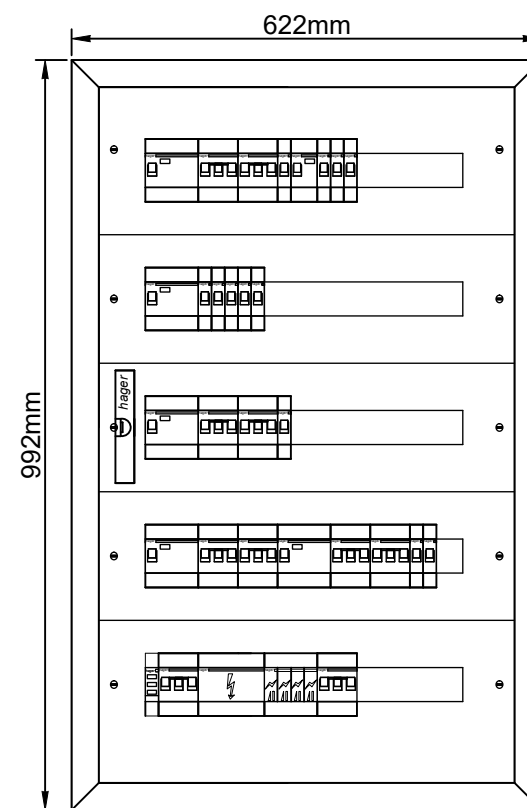

Rozdzielnica podtynkowa  
5R/120M (5x24)  
I kl. IP30

Jednostka projektowa:	<b>inwestprojekt B</b>	
	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. W. Waszyngтона 22, tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87, e-mail: inwestprojekt_bis_a@wp.pl	
Objekt:	WANTILUM OPIEKUNCUZ MIESZKALNE W DANILOWIE DUZYM	Data: 11.09.2010
Adres:	WANTILUM OPIEKUNCUZ MIESZKALNE W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPPY DZIALKA NR EWID. 2, OBRĘB DANILOWE DUZE	<b>E09</b>
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICZY KUCHNI	skala: -
Projektant:	mgr inż. Erwin Antoni Nowiarowski upr. w spec. elektr. PDL/0080/POWE/13	