


PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZĘŚĆ 3 SKALA 1:100

Jednostka projektowa:		<b>inwestprojekty</b>	
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.		15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel/fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87, e-mail: inwestprojekty_bia_a@wp.pl	
Objekt:	CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM	Data: 09.2020	
Adres:	CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA ŁAPY DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE	7	
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku:	PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ cz.3	skala 1:100	
Projektant:	mgr inż. Renata KUPIŃSKA upr. BI/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci, instal. i urz. wod., kan., ciepł., wentyl. i gaz.		

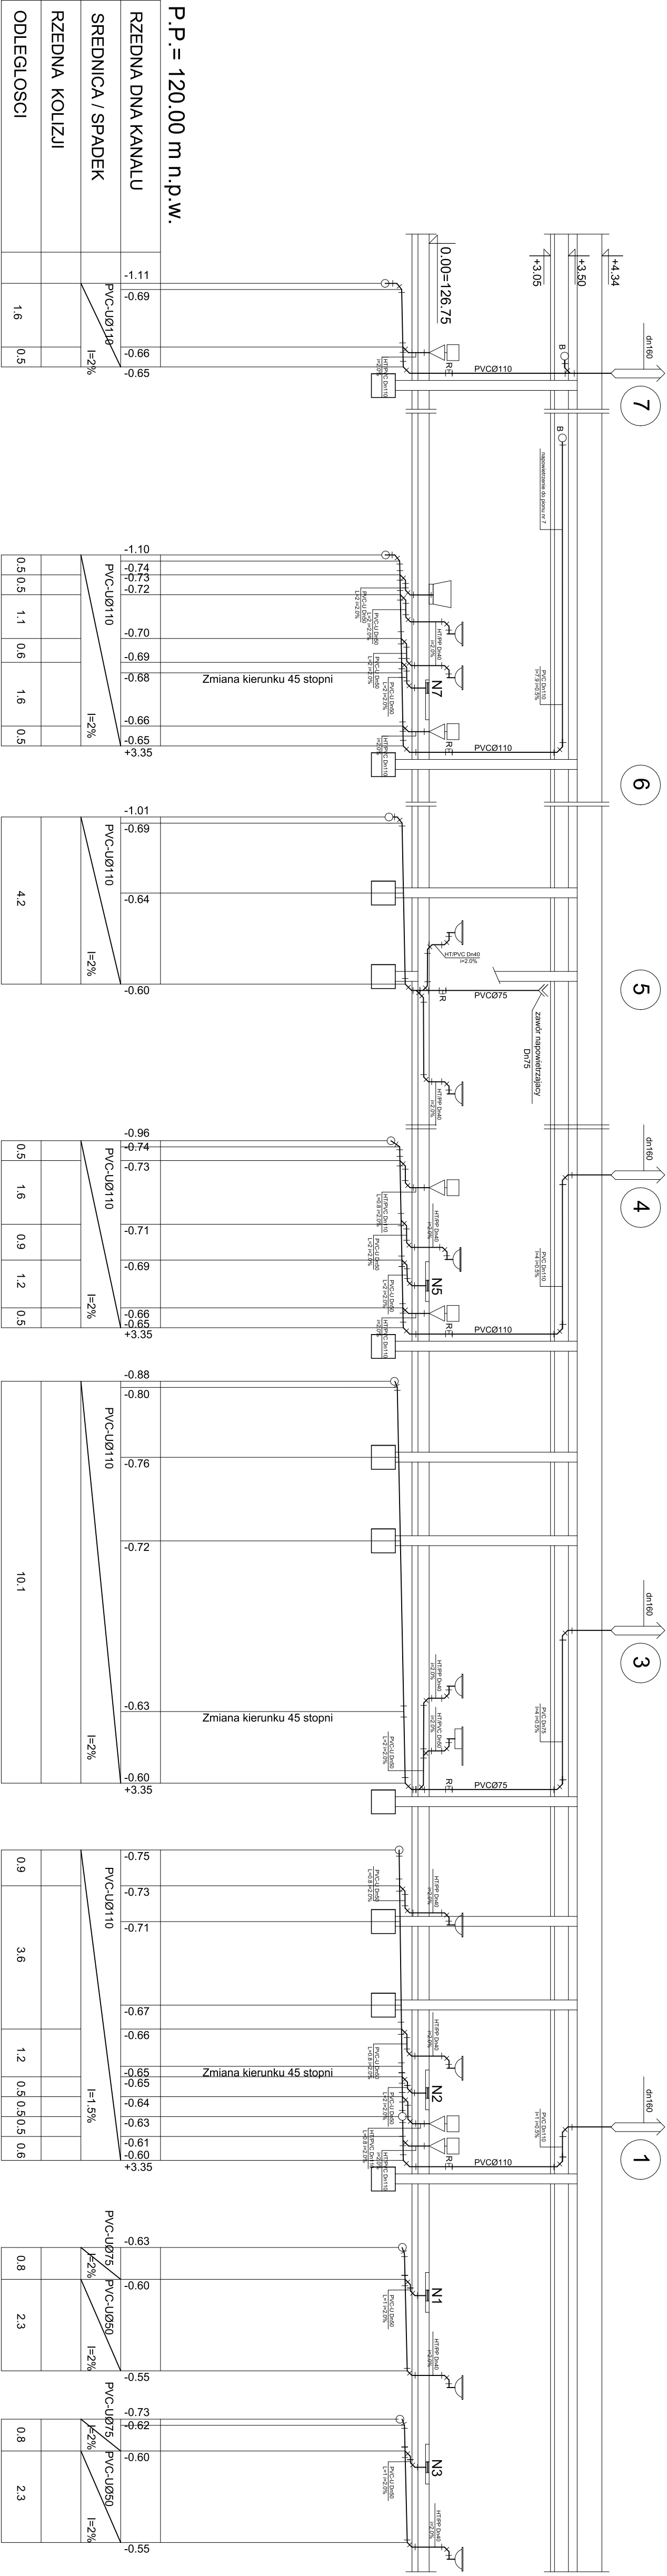

P.P. = 120.00 m n.p.w.

RZEDNA DNA KANALU	-1.11	-0.69	-0.66
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ110 I=2		
RZEDNA KOLIZJI			
ODLEGLOSCI	1.6	0.5	

RZEDNA DNA KANALU	-1.10	-0.74	-0.72	-0.70	-0.69	-0.68	-0.66	-0.65	+3.35
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ110	i=2%							
RZEDNA KOLIZJI									
ODLEGLOSCI	0.5	0.5	1.1	0.6	1.6	0.5			

RZEDNA DNA KANALU	-0.96	-0.74	-0.73	-0.71	-0.69	-0.66	-0.65	+3.35
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ110	i=2%						
RZEDNA KOLIZJI								
ODLEGLOSCI	0.5	1.6	0.9	1.2	0.5			

RZEDNA DNA KANALU	-0.88	-0.80	-0.76	-0.72	-0.63	-0.60	+3.35
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ110	i=2%					
RZEDNA KOLIZJI							
ODLEGLOSCI						10.1	

RZEDNA DNA KANALU	-0.75	-0.73	-0.71	-0.67	-0.66	-0.65	-0.65	-0.64	-0.63	-0.61	-0.60	+3.35
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ110	i=1.5%										
RZEDNA KOLIZJI												
ODLEGLOSCI	0.9		3.6		1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6		

RZEDNA DNA KANALU	-0.63	-0.60	-0.55	-0.55
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ75 / PVC-UØ50	i=2%		
RZEDNA KOLIZJI				
ODLEGLOSCI	0.8	2.3		

RZEDNA DNA KANALU	-0.73	-0.62	-0.60	-0.55
SREDNICA / SPADEK	PVC-UØ75 / PVC-UØ50	i=2%		
RZEDNA KOLIZJI				
ODLEGLOSCI	0.8		2.3	