



**DRZWI DO ZAKRYSTII
WYKONAĆ 1 SZT.**

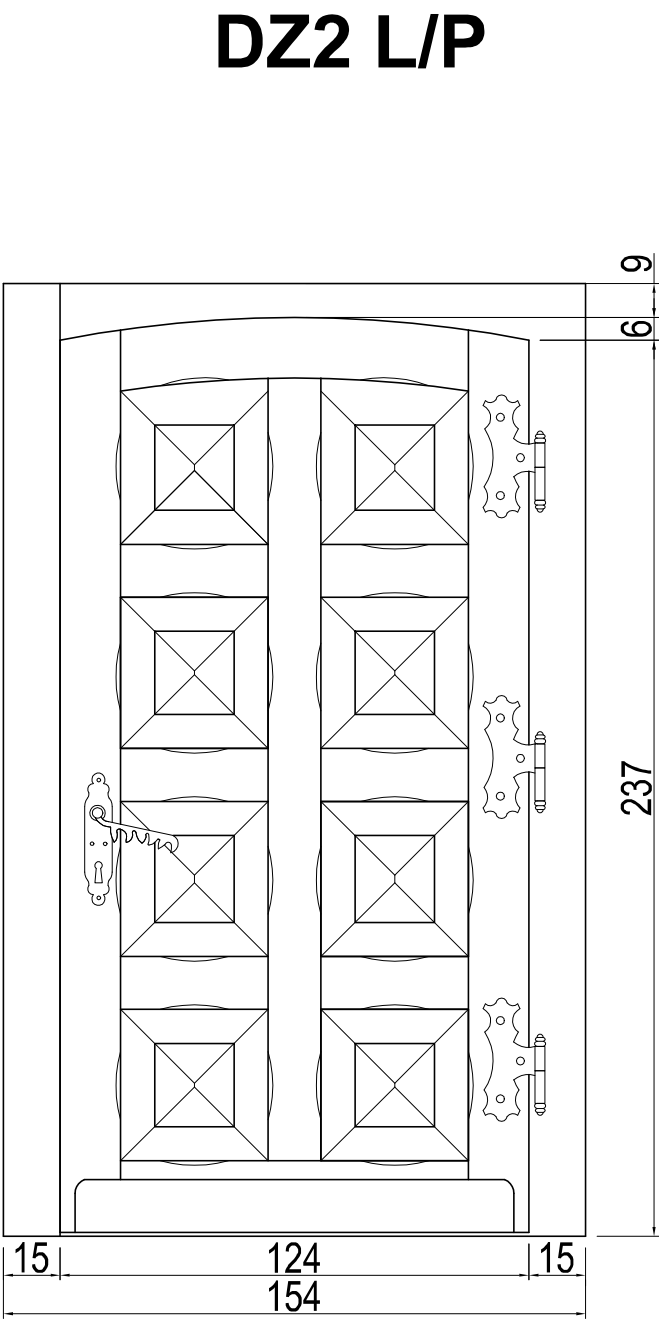

**DRZWI BOCZNE DO KRUCHT
WYKONAĆ 2 SZT.- LEWE I PRAWE**

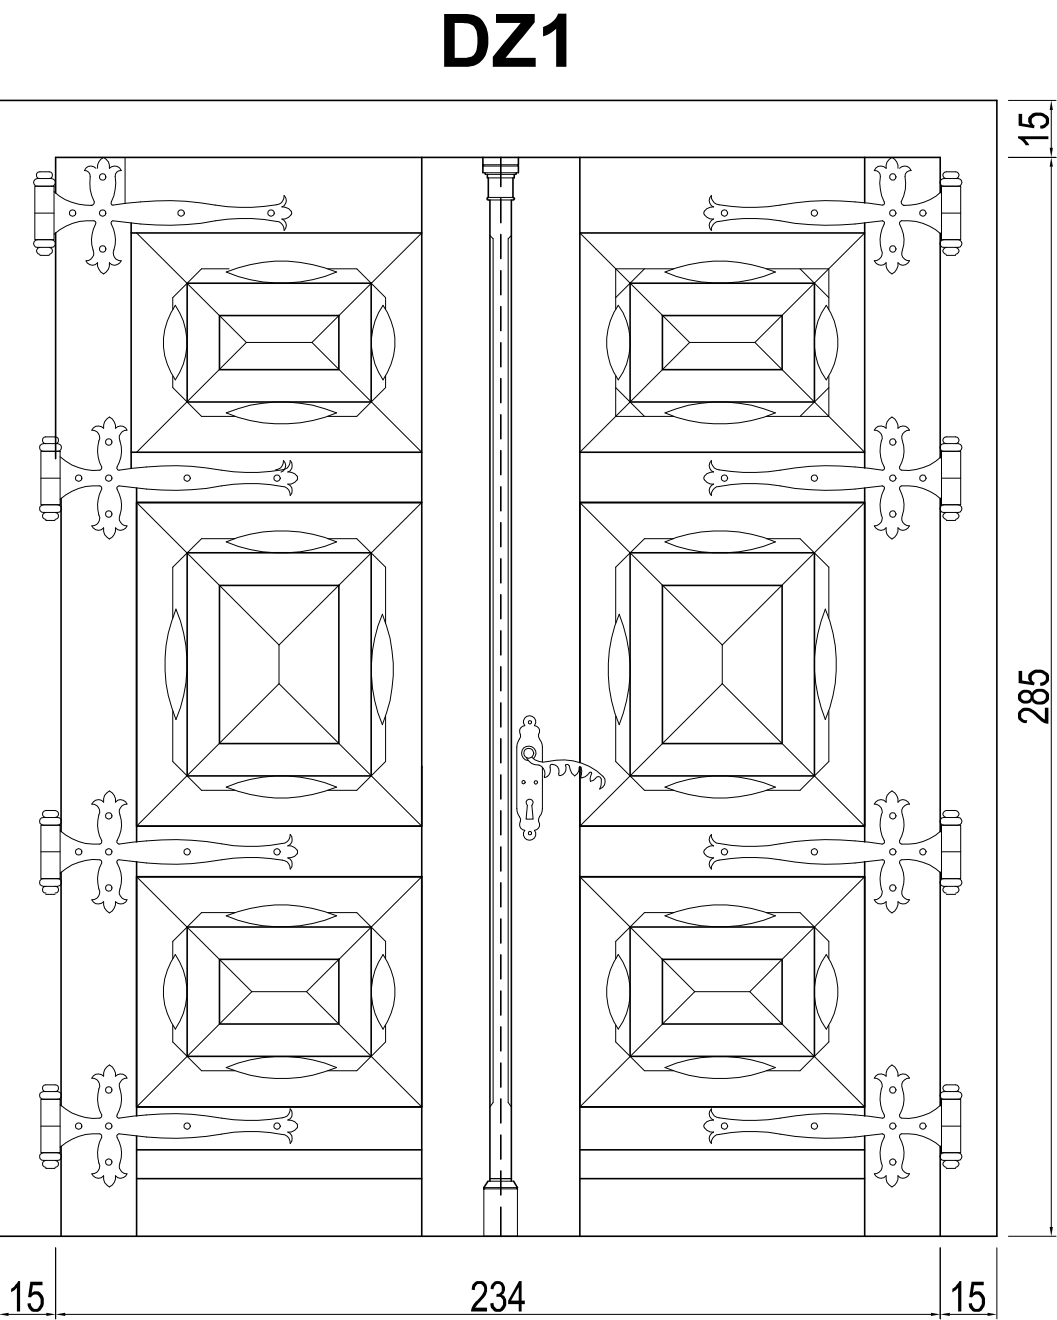

**DRZWI GŁÓWNE KOŚCIOŁA 1:20
WYKONAĆ 1 SZT.**

OPIS:
DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI WYKONAĆ W OPARCIU O DRZWI ISTNIEJĄCE Z DREWNA DĄB. GRUBOŚĆ DRZWI 78 - 92 mm.
PODZIAŁ SKRZYDEŁ WG. ISTNIEJĄCYCH, WYPEŁNIONYCH FILONGAMI Z OCIEPLENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ.
DREWNO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ATESTOWANYM PREPARATEM GRUNTUJĄCO - IMPREGNUJĄCYM.
DOLNY PAS DRZWI ZABEZPIECZYĆ BLACHĄ MOSIĘŻNĄ GR. 1,2 mm SZEROKOŚCI 140 mm,
PRZED WYKONANIEM DRZWI WYKONAWCA POWINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH POMIARÓW NA OBIEKCIE.

| PROJEKT BUDOWLANY | | | | |
|--|------------------|-----------|------------|---------|
| REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO | | | | |
| P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ŁAPACH | | | | |
| 18-100 ŁAPY, UL. 3-MAJA 8 - DZ. NR 631, OBR. 2 ŁAPY II | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | | | SKALA | NR RYS. |
| WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | | | 1:20 | 14 |
| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ | NR UPR. | DATA: | PODPIS |
| mgr inż.arch. A.MAKAREWICZ | architektoniczna | BŁ 87/78 | 12.08.2022 | |
| mgr inż. M. STACHURSKI | konstruktoryjna | BŁ 118/82 | 12.08.2022 | |